

**Информация о несчастных случаях со смертельным исходом,
произшедших при эксплуатации энергоустановок организаций,
подконтрольных органам Ростехнадзора,
за 6 месяцев 2026 года.**

**1. Анализ несчастных случаев со смертельным исходом,
произшедших в поднадзорных Ростехнадзору организациях**

За 6 месяцев 2026 года произошло 12 несчастных случаев со смертельным исходом (12 погибших). За аналогичный период 2025 года произошло также 12 несчастных случаев (12 погибших) (рисунок 1).



На объектах электрических сетей произошло 9 несчастных случаев со смертельным исходом, на электроустановках потребителей – 3 (рисунок 2).



Материалы о расследованных несчастных случаях в открытом доступе размещены на официальном сайте Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по ссылке <http://www.gosnadzor.ru/energy/energy/lessons/>.

Наибольшее количество несчастных случаев со смертельным исходом произошло в организациях, поднадзорных Уральскому управлению Ростехнадзора (3 случая) (рисунок 3).

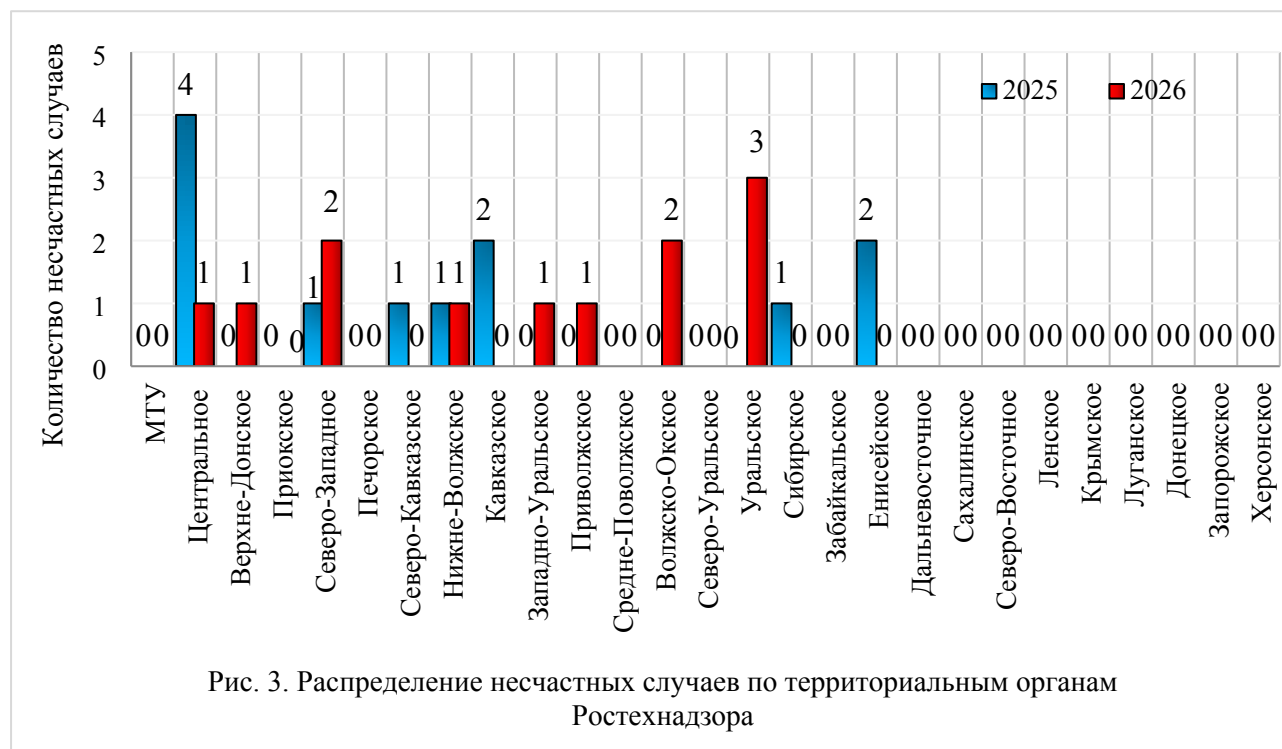


Рис. 3. Распределение несчастных случаев по территориальным органам Ростехнадзора

2. Обстоятельства несчастных случаев со смертельным исходом, произошедших в июне 2026 г.

2.1 Несчастный случай со смертельным исходом произошел 6 июня 2026 г. с работником ООО СПК «Зеленый Город», Пермский край.

Краткие обстоятельства несчастного случая. Начальник асфальтобетонного завода в трансформаторной подстанции по неизвестной причине приблизился на недопустимое расстояние к токоведущим частям, в результате чего получил электротравму, несовместимую с жизнью.

2.2 Несчастный случай со смертельным исходом произошел 9 июня 2026 г. с работником АО «Сибирско-уральская энергетическая компания», Курганская область.

Краткие обстоятельства несчастного случая. Во время выполнения работ по восстановлению электроснабжения в населенном пункте Долговское электромонтер оперативно-выездной бригады Каргапольского РЭС в результате воздействия электрического тока получил электротравму, несовместимую с жизнью.

2.3 Несчастный случай со смертельным исходом произошел 14 июня 2026 г. с работником АО Техническая фирма «Ватт», Республика Мордовия.

Краткие обстоятельства несчастного случая. При проведении испытания КЛ-6 кВ от ТП-108 до ТП-109 со стороны ТП-109, которая была под напряжением, электромонтер по обслуживанию подстанций 5 разряда получил электротравму, несовместимую с жизнью.

2.4 Несчастный случай со смертельным исходом произошел 16 июня 2026 г. с работником ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород», Нижегородская область.

Краткие обстоятельства несчастного случая. Бригада в составе 4 работников: 3 электромонтеров и инженера ЭХЗ (ответственного за проведение работ) проводили работы по замене 2 траверс на опорах питающей ЛЭП УКЗ № 58 10 кВ. Один из электромонтеров, поднимаясь в люльке автомобильного подъемника, задел плечом провод ЛЭП, в результате касания получил электротравму, от которой скончался в последствии в больницы.

3. Меры по предотвращению несчастных случаев при эксплуатации энергоустановок

Исходя из анализа обстоятельств и причин смертельных несчастных случаев на энергоустановках, Ростехнадзор рекомендует руководителям организаций следующее.

1. Проводить ознакомление работников с материалами настоящего анализа, с информацией об уроках, извлеченных из несчастных случаев со смертельным исходом, подготовленных на основе материалов,

направленных территориальными органами, представленных в Приложении № 2, при проведении занятий и инструктажей по охране труда.

2. Повысить уровень организации производства работ на электрических установках. Исключить допуск персонала к работе без обязательной проверки выполнения организационных и технических мероприятий при подготовке рабочих мест.

3. Обеспечить своевременную проверку знаний персоналом нормативных правовых актов по охране труда при эксплуатации электроустановок. Персонал, не прошедший проверку знаний, к работам в электроустановках не допускать.

4. Обеспечить установленный порядок содержания, применения и испытания средств защиты.

5. Усилить контроль за выполнением мероприятий, обеспечивающих безопасность работ.

6. Проводить разъяснительную работу с персоналом о недопустимости самовольных действий, повышать производственную дисциплину труда. Особое внимание обратить на организацию производства работ в начале рабочего дня и после перерыва на обед.

7. Повысить уровень организации работ по обслуживанию, замене и ремонту энергооборудования. Усилить контроль за соблюдением порядка включения и выключения энергооборудования и его осмотров.

8. Не допускать персонал к проведению работ в особо опасных помещениях и помещениях с повышенной опасностью без электрозащитных средств.

9. Не допускать проведение работ вне помещений при осуществлении технического обслуживания во время интенсивных осадков и при плохой видимости.

10. Обратить внимание на необходимость неукоснительного соблюдения требований производственных инструкций, инструкций по охране труда при выполнении работ, указаний, полученных при целевом инструктаже.

11. При проведении дней охраны труда обеспечить изучение требований правил безопасности и разъяснение необходимости их применения в ходе выполнения работ.